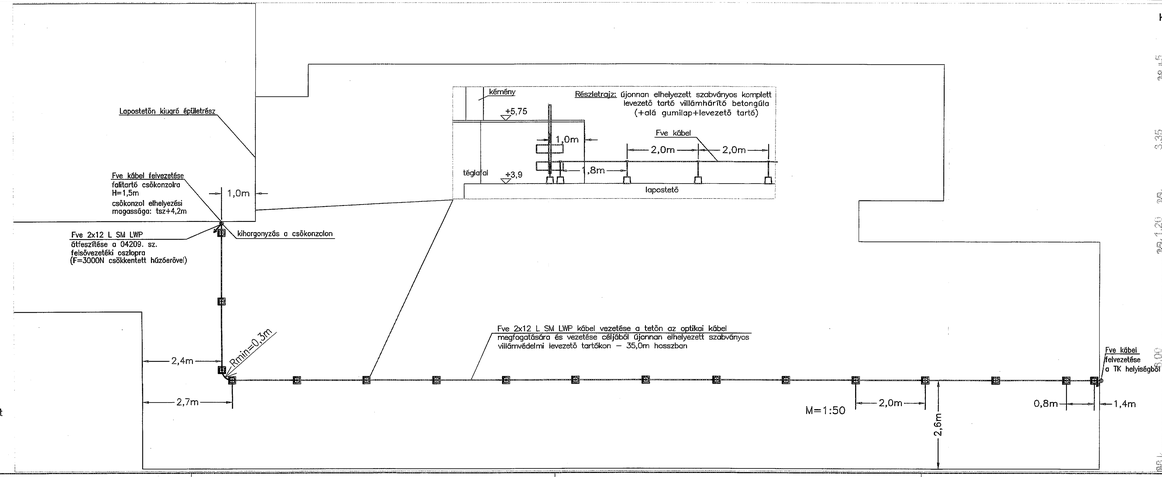

Kisvárda állomás (új) felvételi épület

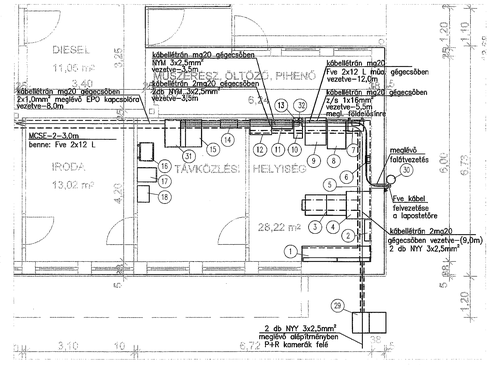

FÖLDSZINT M=1:50 részlet

NYÍREGYHÁZA — VÁGÁNYTENGELY — ZÁHONY

JELMAGYARÁZAT

MEGLÉVŐ BERENDEZÉSEK:

1. 2 db A-típusú kábelrendező keret, kettes rendszőlőbázattal
2. 9 lyuk beltéri egység
3. Fve kivitel ZrL 19"-os Rack szekrény 42U/800x1200, szekrény
4. Kábeltálca
5. Kismegszakító
6. PD-1 áramvédelmi, feltöltő fogyasztásmérő, földelősín
7. MK-D Erő I/II/5
8. 15kV19"-os fali Rack szekrényben:
   C2811 router
   2960-24LT-L switch
   SHDSL modemek
9. 15kV19"-os fali Rack szekrényben:
   Fve kivitel P120 ODF
10. Podlin elhelyezett UPS PW 9120/2000+BAT300
11. Analóg vivő illeszkedőkábel berendezéssel:
12. ETSI sorát, benne:
    Vonal P120 ODF
    Vonal P120 ODF
13. 48 V~os és 230 V~os tápegység, elosztósáv
14. FRK 18 vonalas jelfogósáv
15. 15kV19"-os fali Rack szekrényben:
    Jelvételsávok berendezés
16. ATF-011 állványon:
    biztosítékosvok:
    VTK-022 palcakon:
    MA 40,30 bidgazó erősítő
    MA 30,10 állomási erősítő
    MA 20,10 állomási erősítő
17. SNA 97-100 analóg 4+1 üzemmódban
18. VTK-022 palcon:
    Rack csatornatálca
19. Biztosítóberendezési szekrény
20. Postfiacsatorna
21. Biztosítóberendezési szekrény
22. Erősáramú elosztó, közvilágítási főkapcsoló, mellette UPS vészlekapcsoló
23. PT állomási csatorló és boltgó berendezések
24. DOMINO pultba építeti forgalmi rendelkező berendezés
25. KÜD
26. LB és CB csatlakó távbeszélő készülékek
27. Asztalon:
    2 db monitor,
    2 db nyomtató,
    FOR-PC
    FOR-UPS PW9120/2000
    Asztali lámpa
28. Forgalmi szolgálattevő munkahely
29. Kettős nagy rövid bevezető kábelszekrény
30. Oszlopsor, lényvezetőszálas kábel levezetéshez

ÚJ BERENDEZÉSEK:

31. AMTECH 27U Rack szekrény (1313x800x800)
32. HUPS – erősáramú elosztó

JÓVÁHAGYTA
a MÁV Zrt. Műszaki Főigazgató és Technológiai Vezérigazgatóság TIH Hivatali Tartalmi Osztály
MÁV Zrt. Műszaki Főigazgató és Technológiai Vezérigazgatóság TIH Hivatali Tartalmi Osztály
Tervdokumentáció jóváhagyásának időpontja: 2016. 06. 15.