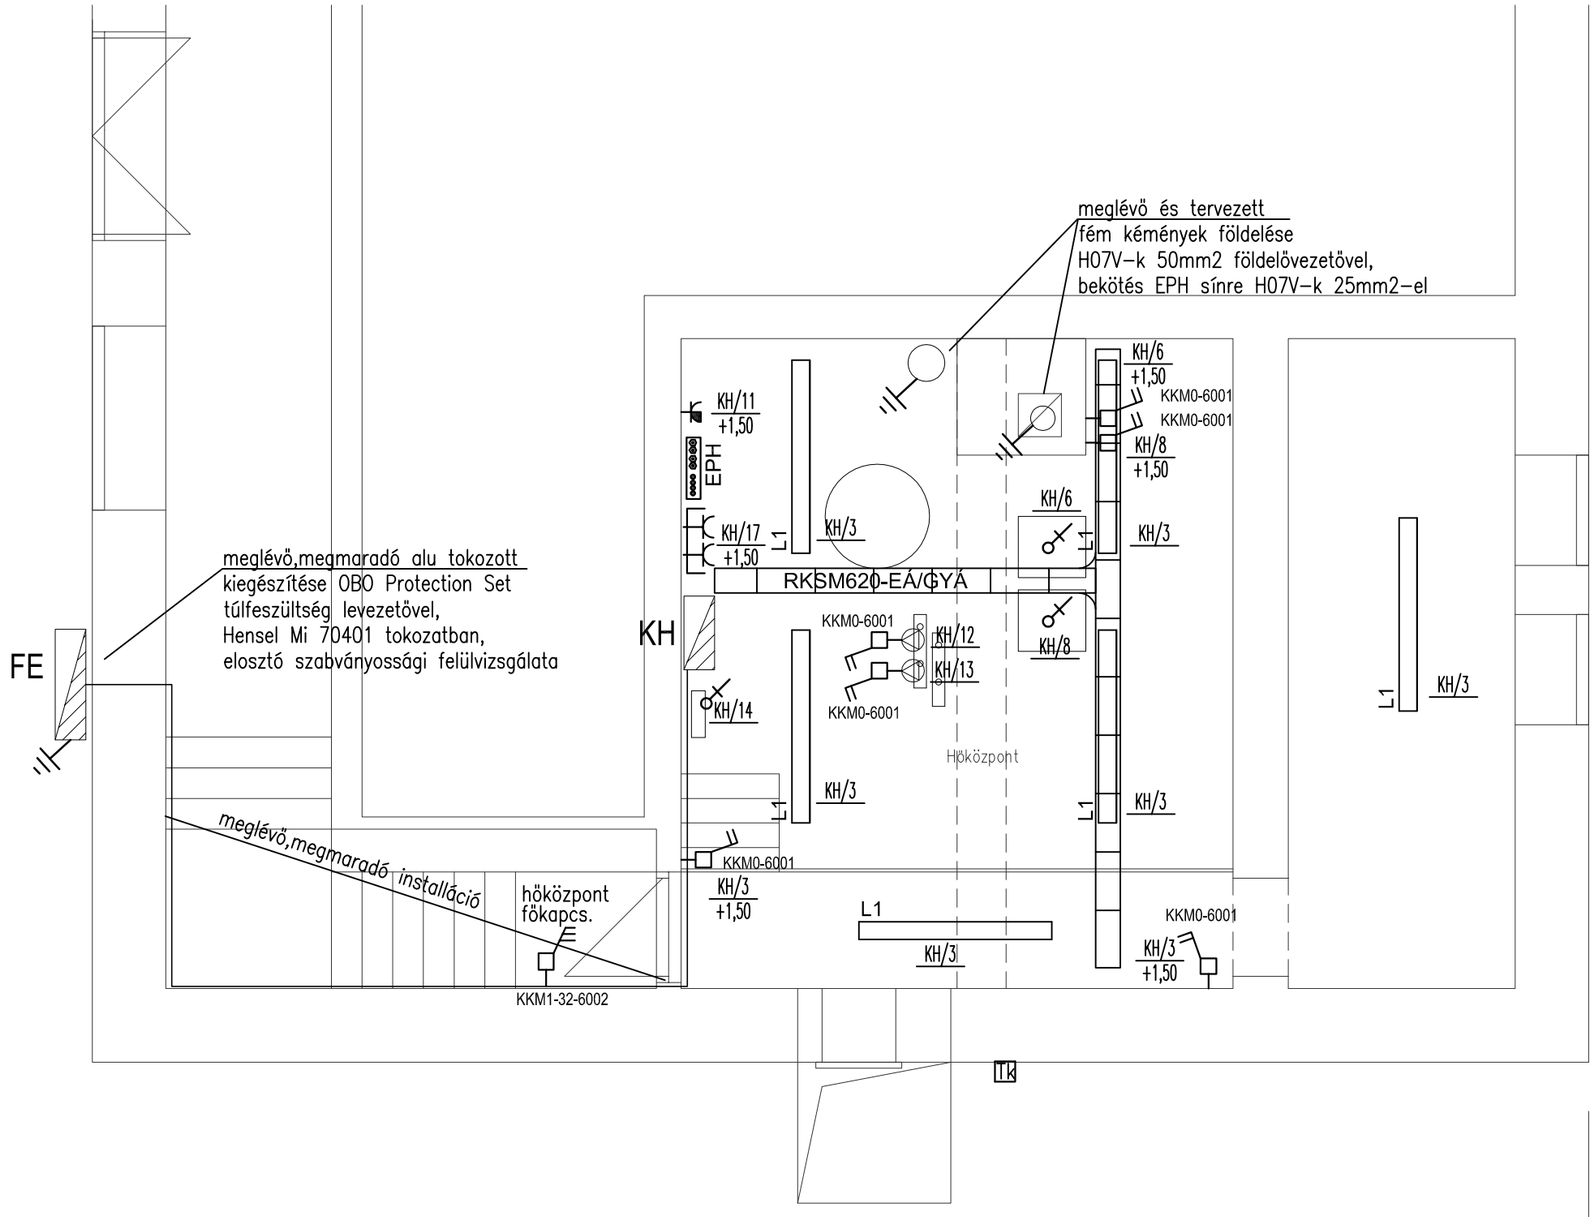

Az E és I tűzállósági teljesítménnyel rendelkező, helyiségek közötti építményszerkezetekben a szerkezeten átvezetett villamos vezetékrendszerek átvezetési helyein, a vezeték és az építményszerkezet közötti résben, nyílásban, hézagban a tűz átterjedését az átvezetéssel érintett építményszerkezetre előírt tűzállóságiteljesítmény-követelmény időtartamáig meg kell gátolni, a tüzgátló lezárást tartós jelöléssel kell ellátni.

Az FE elosztó földelését a meglévő villámvédelmi földeléssel átm. 10mm horg. köracéllal össze kell kötni (amennyiben hiányzik).

Jelmagyarázat a VL-R000 rajzon!

MEGJEGYZÉS:

A szerelés megkezdése elött az esetleges ütközések elkerülése érdekében a társszakágakkal egyeztetni kell!

A teljes tervdokumentáció rajzokból, műszaki leírásból, anyagkiírásból áll.

AZ ÁTTÖRÉSEKET A FÖDÉMEKBEN, OLDALFALAKON VALAMINT A TŰZSZAKASZ-HATÁROKON A SZERELÉS BEFEJEZÉSE UTÁN A SZERKEZETRE ELŐÍRT TŰZÁLLÓSÁGÚ ANYAGGAL KELL LEZÁRNI.

A szerelvények szerelési magasságai a végleges padlószinthez képest kerültek megadásra.

A meglévő tartószerkezetek átfúrása, áttörése csak a statikus tervező hozzájárulásával lehetséges! Az egyes kivitelezési folyamatok technológiai tervének elkészítése Kivitelezői feladat. Jelen kiviteli terv együtt kezelendő az építész és a szakági tervekkel, műszaki leírásokkal, költségvetésekkel, stb. A lámpatestek pontos elhelyezése az építész álmennyezeti terv alapján, míg a padlódobozok az építész alaprajz szerint történjenek!

VILLAMOS ADATOK

Névleges feszültség: 3x400/230V, 50Hz

Áramütés elleni védelem: az MSZ HD 60364 és az 1/2003 TEB Ig. R. szerinti 2506/1-4 sorozatú "Vasúti érintésvédelmi szabályzat" szerint TN-C-S rendszer.

Kiegészítő intézkedés:
védő-EPH hálózat

A téglafalakban vízszintes irányú falhoronyot csak a statikus tervező által meghatározott mélységgel szabad létesíteni!
Kültéren csak UV-álló szerelési anyagok használhatóak

MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.

Jelen terv a MÁV Zrt. kizárólagos szellemi tulajdonát képezi!
Felhasználása, átdolgozása, feldolgozása, nyilvánosságra hozatala, vagy fordítása a MÁV Zrt. írásbeli hozzájárulása nélkül tilos!

Felelős tervező: V-T; EN-T; Vn Turi Ádám 01-12466	BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÓ IGAZGATÓSÁG MŰSZAKI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY 1016 Budapest, Mészáros u. 19. Telefon: (1) 511-7712, 511-7766 Telefax: (1) 511-7881
Tervező: V-T; EN-T; Vn Turi Ádám 01-12466	
Felmérte: Gergely László Hegyi László	Megbízó: BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÓ IGAZGATÓSÁG MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTÉSI FŐOSZTÁLY 1087 Budapest, Könyves K. Krt. 54-60.
Szerkesztő:	Tárgy: **MÁV Zrt Dunaújváros Vontatási Iroda** **Kandó Kálmán tér 1. Hrsz:772/12** **Kazáncsere**
Ellenőr: Liptay József	
Irodavezető: Gálos Zsolt	
Projektfelelős: Gregő Tibor	Tervfajta: **KIVITELI TERV**
Főosztályvezető: Kuna Ferenc	Szakág: **ÉPÜLETVILLAMOSSÁG**
Egyeztető:	Munkarész: Pince nyomvonalrajz
	Projekt struktúra kód: **MV170930-1BP-0499-SF-T01** / Elektronikus azonosító: 499-2017-KT-VL-R001-0-20180529
	Tervszám: **499/2017** / Rajzszám: VL-R001
	Rajzméret: A2 / Méretarány: M=1:50 / Lapszám n/p: 2/3 / Budapest, 2018.05.29.
	Módosítások: