JELMAGYARÁZAT

Tervezett gázvezeték

Meglévő gázvezeték

T.H. Tervezési határ

Megjegyzés:

Th.: Tervezési határ

A gázkészüléket, mérőt az EPH hálózatba kell kötni./Villamos terv/

–méretlen és mért földben: MSZ EN 1555–2 PE80 SDR11 gázvezeték földben vezetett vezetékekkel

–mért: MSZ EN 10208–2, L245NB gázcső hegesztett kötéssel szabadon szerelve csőmegfogásokkal

Gázmérőkötés a Gázművek technológiai előírása szerinti kiképzéssel.

Füstgázelvezető rendszer szerelését beépítését a gyártó cég és a szakhatóságok előírásai alapján kell elvégezni!

A gázkészülékeket a gázcsővel fixen kell bekötni.

A kazán a helyiség levegőtől független üzemű gáz készülék.

A kazánok hőterhelése Q=72,6 kW/db, összesen 2 db.

– MSZ 845: 2012 Égéstermék–elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése figyelembe lett véve.

A kazán füstcsövébe ellenőrző/mérő/és tisztító idomot kell beépíteni.

A füstcső kondenz kivezetéseit bűzzáron át a csatorna hálózatba kell bekötni.

Az égéstermék vezeték tetőnkívüli részének megközelítése tető kibúvón, hágcsón és a lapostetőn keresztül biztosított.

A méretek mm–ben lettek megadva, kivétel az ettől eltérő, de egyértelmű megadásnál.

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

A rajzokról méretet venni nem szabad!

Az égéstermék elvezető rendszer helyzetének meglétét és majdani bepozicionált későbbi fúrását, az engedélyezett terveknek megfelelően, valamint megrendelővel építész tervezővel, statikussal, gépész tervezővel egyeztetni kell!

Anyagrendelést, kivitelezést elkezdeni csak akéményseprőipari vállalat. és a EON Dél–dunántúli Gázhálózati Zrt. által jóváhagyott terv szerint lehet!

EPH mérés és bizonylat szükséges.

A készülékek elektromos bekötése fi relével szükséges.

MEO átadásra végleges kéményseprő nyilatkozat és átvétel szükséges!

Az égéstermék–frisslevegő rendszer anyaga Jeremias Tricox Modell 0.3 nemesacél rendszer.

A kéménytest meglévő épített kürtő.

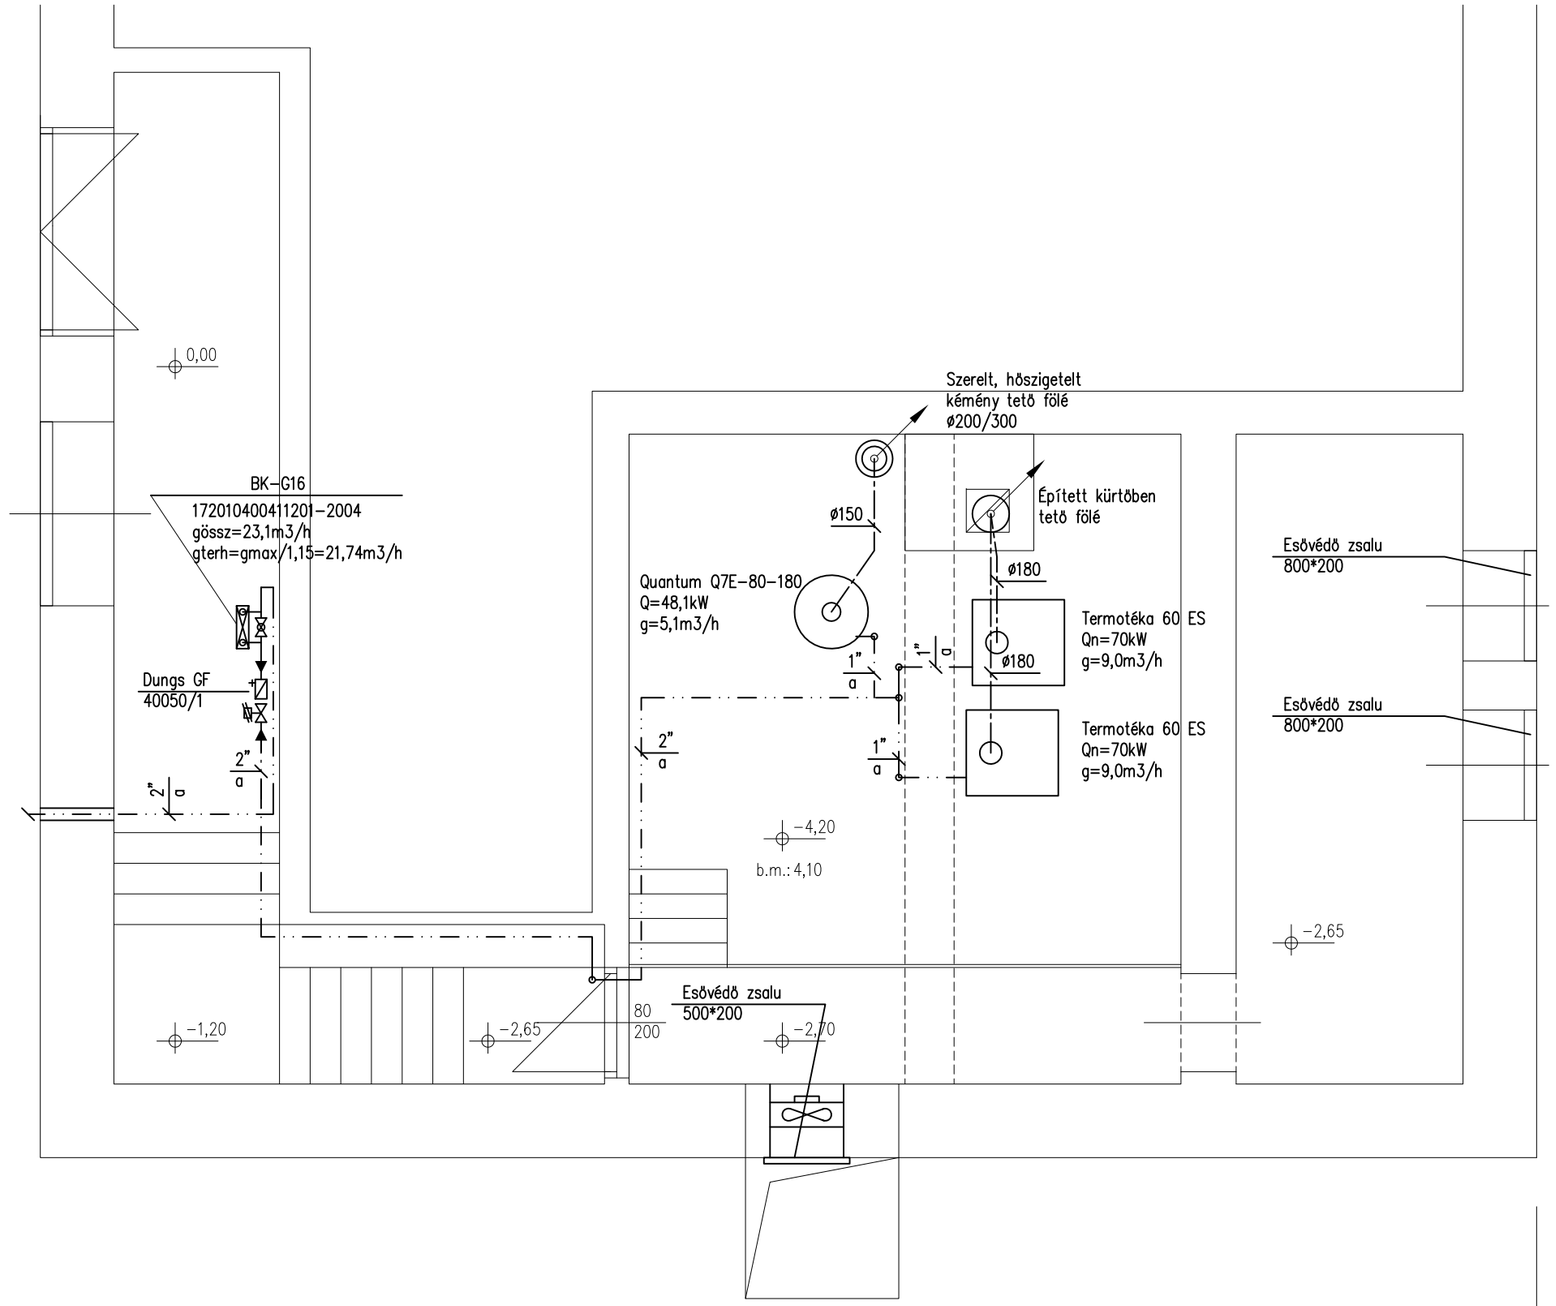

Dunaújváros Kandó Kálmán tér 1.
Hrsz: 772/12

MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.

Jelen terv a MÁV Zrt. kizárólagos szellemi tulajdonát képezi!
Felhasználása, átdolgozása, feldolgozása, nyilvánosságra hozatala, vagy fordítása a MÁV Zrt. írásbeli hozzájárulása nélkül tilos!

Felelős tervező: Gergely László GT 01–7009
Tervező: Gergely László GT 01–7009, Hegyi László GT 01–3002
Felmérte: Gergely László, Hegyi László
Szerkesztő:
Ellenőr: Gregó Tibor
Irodavezető: Gregó Tibor
Projektfelelős: Gregó Tibor
Főosztályvezető: Kuna Ferenc
Egyeztető:

MÁV
MŰSZAKI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY
1016 Budapest, Mészáros u. 19.
Telefon: (1) 511-7712, 511-7766 Telefax: (1) 511-7881

Megbízó: BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÓ IGAZGATÓSÁG
MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTÉSI FŐOSZTÁLY
1087 Budapest, Könyves K. Krt. 54-60.

Tárgy:

Dunaújváros Vontatási iroda kazáncsere Hrsz:772/21

Tervfajta: Kiviteli terv

Szakág: Épületgépészet

Munkarész: Gázellátás Meglévő Gépészeti tér alaprajz

Projekt struktúra kód:	Elektronikus azonosító:
MV170930–1BP–0499–SF–T01	499–KT–GG–R003–1–20180529

Tervszám:	Rajzszám:
499/2017	GG–03

Rajzméret:	Méretarány:	Lapszám n/p:	Budapest, 2017.09.30.
A2	m=1:50		

Módosítások: