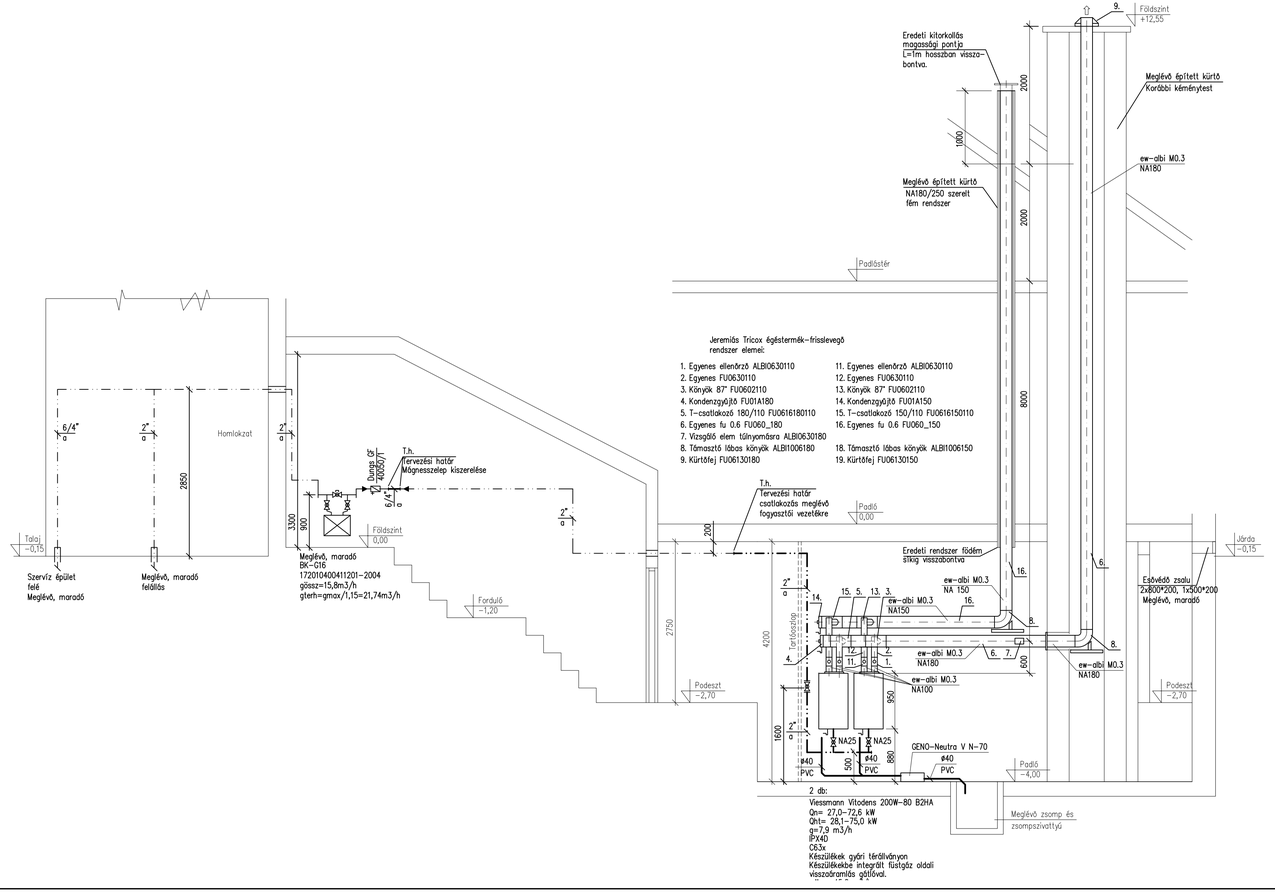

JELMAGYARÁZAT

Tervezett gázvezeték
Meglévő gázvezeték
T.H. Tervezési határ

Megjegyzés:
Th.: Tervezési határ
A gázkészüléket, mérőt az EPH hálózatba kell kötni./Villamos terv/
–méretlen és mért földben:MSZ EN 1555–2 PE80 SDR11 gázvezeték földben vezetett vezetékekkel
–mért:MSZ EN 10208–2, L245NB gázcső hegesztett kötéssel szabadon szerelve csőmegfogásokkal
Gázmérőkötés a Gázművek technológiai előírása szerinti kiképzéssel.
Füstgázelvezető rendszer szerelését beépítését a gyártó cég és a szakhatóságok előírásai alapján kell elvégezni
A gázkészülékeket a gázcsővel fixen kell bekötni.
A kazán a helyiség levegőtől független üzemű gáz készülék.
A kazánok hőterhelése Q=72,6 kW/db, összesen 2 db.
– MSZ 845:2012 Égéstermék–elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése figyelembe lett véve.
A kazán füstcsövébe ellenőrző/mérő/és tisztító idomot kell beépíteni.
A füstcső kondenz kivezetéseit büzzáron át a csatorna hálózatba kell bekötni.
Az égéstermék vezeték tetőnkívüli részének megközelítése tető kibúvón, hágcsón és a lapostetőn keresztül biztosított.
A méretek mm–ben lettek megadva, kivétel az ettől eltérő, de egyértelmű megadásnál.
A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
A rajzokról méretet venni nem szabad!
Az égéstermék elvezető rendszer helyzetének meglétét és majdani bepozicionált későbbi fúrását, az engedélyezett terveknek megfelelően, valamint megrendelővel építész tervezővel, statikussal, gépész tervezővel egyeztetni kell!
Anyagrendelést, kivitelezést elkezdeni csak okéményseprőipari vállalat, és a E.ON Dél–dunántúli Gázhálózati Zrt. által jóváhagyott terv szerint lehet!
EPH mérés és bizonylat szükséges.
A készülékek elektromos bekötése fi relével szükséges.
MEO átadásra végleges kéményseprő nyilatkozat és átvétel szükséges!

Az égéstermék–frisslevegő rendszer anyaga Jeremias Tricox Modell 0.3 nemesacél rendszer.
A kéményfest meglévő épített kürtő.

MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.

Jelen terv a MÁV Zrt, kizárólagos szellemi tulajdonát képezi!
Felhasználása, átdolgozása, feldolgozása, nyilvánosságra hozatala, vagy fordítása a MÁV Zrt, írásbeli hozzájárulása nélkül tilos!

Felelős tervező:
Gergely László GT 01–7009

Tervező:
Gergely László GT 01–7009
Hegyi László GT 01–3002

Felmérte:
Gergely László
Hegyi László

Szerkesztő:

Ellenőr:
Gregő Tibor

Irodavezető:
Gregő Tibor

Projektfelelős:
Gregő Tibor

Főosztályvezető:
Kuna Ferenc

Egyeztető:

MÁV
MŰSZAKI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY
1016 Budapest, Mészáros u, 19,
Telefon: (1) 511-7712, 511-7766 Telefax: (1) 511-7881

Megbízó:
BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÓ IGAZGATÓSÁG
MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTÉSI FŐOSZTÁLY
1087 Budapest, Könyves K, Krt, 54-60,

Tárgy:
Dunaújváros Vontatási iroda kazáncsere Hrsz:772/21

Tervfajta:
Kiviteli terv

Szakág:
Épületgépészet

Munkarész:
Gázellátás Függőleges csőterv

Projekt struktúra kód:
MV170930–1BP–0499–SF–T01

Elektronikus azonosító:
499–KT–GG–R005–1–20180529

Tervszám:
499/2017

Rajzszám:
GG–05

Rajzméret:
A2+

Méretarány:
m=1:50

Lapszám n/p:

Budapest, 2017.09.30.

Módosítások: