



## BESZERZÉSI STRATÉGIA

# NŐI KENDŐ

### Tartalomjegyzék


1. Külalakleírás
2. Gyártmányrajz-részlet
3. Felhasználható anyagok
4. Összeállítandó alkatrészek
5. Varrások alaki és méretjellemzői
6. Méretelőírások
7. Mintázat grafikája

1. melléklet Megjelenési kép
2. melléklet Alapanyag színkövetelménye

### 1. Külalak leírás

Négyzet alakú, nyomott mintás női kendő. Szélei kétszeresen behajtvva és huroköltéssel körbetűzve. A kendő sárga alapon kék mintás. 2 db kék keret körben és kék szárnyaskerék nyomatok találhatóak rajta. A mintaelem felváltva van forgatva rajta.

### 2. Gyártmányrajz részlet

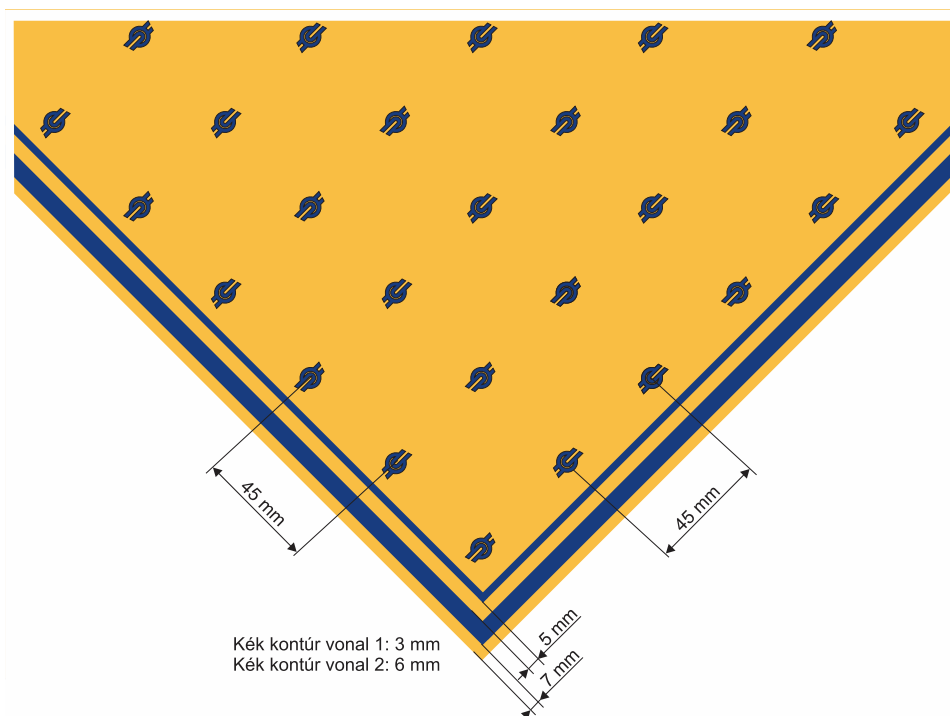

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. Postacím: 1426 Budapest, Pf. 98.  
A Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság CG. 01-10042272

E-mail: szalaizsolt@mav.hu



## BESZERZÉSI STRATÉGIA

### 3. Felhasználható anyagok

Anyag megnevezése	Előírások
<b>Alapanyag</b> fonal: Kötés: területi sűrűség: szín1 (alap): szín2 (minta):	100% Poliészter, /MSZ 13560-2:1989/ 50D Szatén, lágy selymes, félfényes 60-70 g/m <sup>2</sup> /MSZ ISO 3801:1993 5.sz.módszer/ Sárga, a minta szerint Kék, a minta szerint <i>Az alapanyagnak moshatónak kell lennie. (Max.30°C-on, kézi mosás)</i>
<b>Varrócérna</b> szín:	100% poliészter, Nm 120 dtex Sárga, az alapanyag színével megegyező, vagy nagyon hasonló
<b>Kombinált címke*</b> tartalma: szín: helye:	szövött címke, szövött, vagy nyomott felirattal nyersanyag összetétel, kezelési jelképek**, (moshatónak kell lennie) gyártó neve, gyártás ideje év/hó Fekete alapon, Fehér írás Egyik sarkától 5 cm-re a szegésbe fogva fonákoldalon.
<b>Ragasztós címke</b> tartalma: szín: helye:	papír matrica Termék megnevezése, alapanyag összetétele, gyártó neve, gyártás ideje (év, hó), gyártói minőség-ellenőrzés jelölése Fehér, Fekete felirattal Nylon tasak egyik sarkához ragasztva 2-2 cm-re a szélétől
<b>Nylon tasak</b>	műanyag, átlátszó, nyomás nélküli, nylon tasak

\* A kombinált címkén az adatokat az előírt kezelést tűrő módon kell feltüntetni (szövött vagy nyomásos technológiával). Ha egy címke több adatot tartalmaz, akkor kevesebb vagy egy címke is elegendő.

\*\* A kezelési jelképsor összeállítását a MSZ ISO 3758:2005 szerint kérjük.

### 4. Varrások alakí és méretjellemezői

Varrásszélességek:	szegés (apparáttal), 2 x 0,3 cm
Huroköltés:	szegés varrata körbe, 3-4 ö/cm.



## BESZERZÉSI STRATÉGIA

---


### 5. Méretelőírások

Kendő készmérete: 60 x 60 cm +/- 1 cm.

### 6. Hímzés grafikája

Szín: Kék, a minta szerint

Minta mérete: 8 mm magas és 14 mm széles

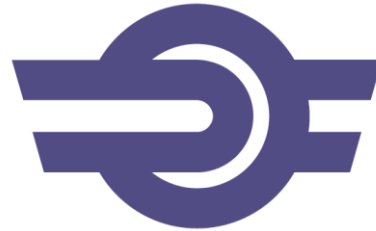




## BESZERZÉSI STRATÉGIA

---

1. melléklet

### Megjelenési kép

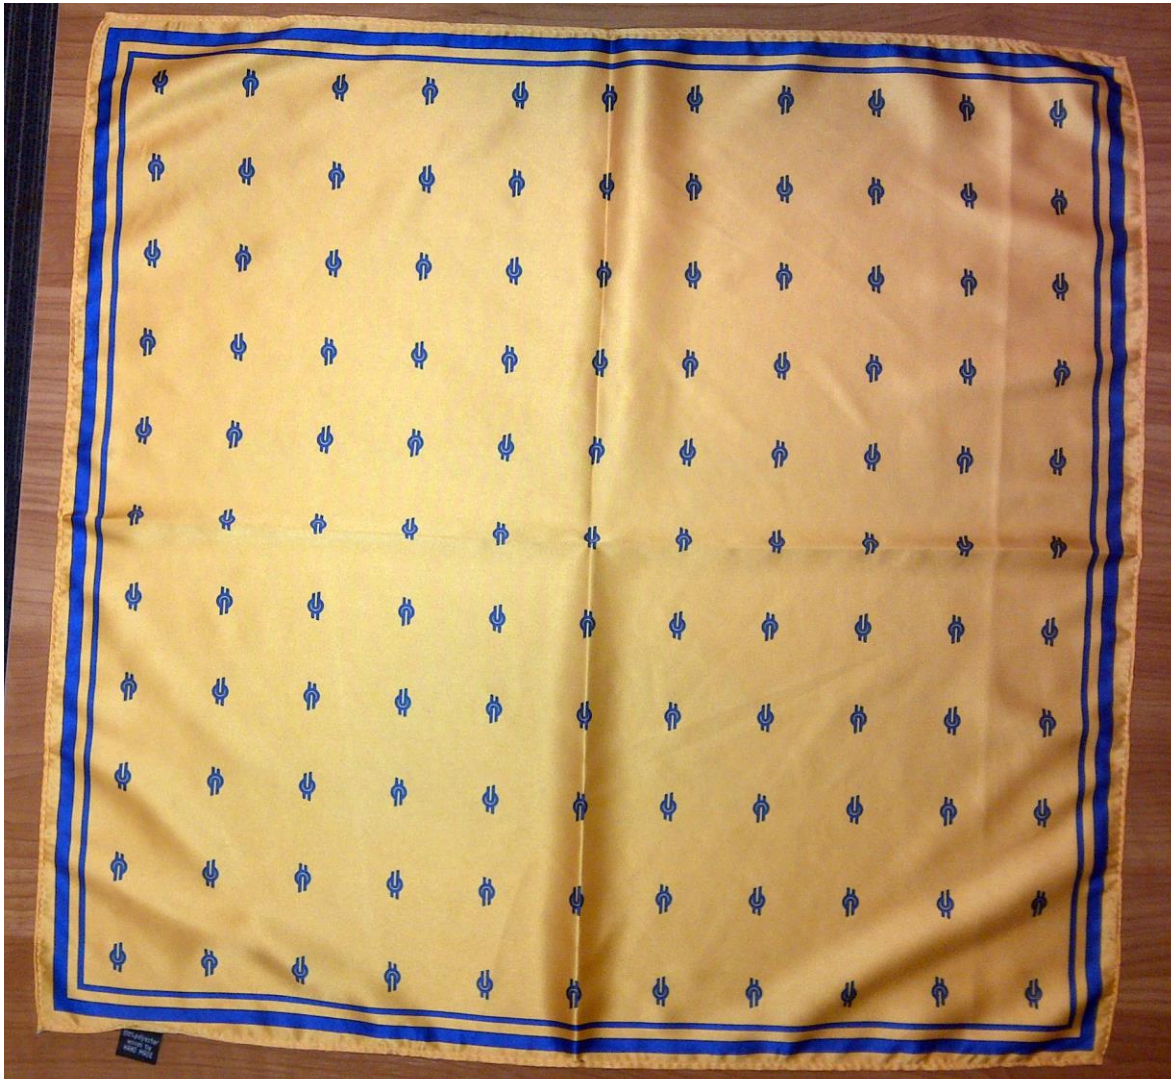

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. Postacím: 1426 Budapest, Pf. 98.  
A Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság CG. 01-10042272

E-mail: [szalaizsolt@mav.hu](mailto:szalaizsolt@mav.hu)



## BESZERZÉSI STRATÉGIA

---

2. melléklet

### **Alapanyag színkövetelménye**

A termék színét és színtűrését az ajánlatkérő által ajánlattétel időszakában kiadott mintához (színmintához) képest kell bevizsgáltatni.

Az ajánlattevő által tanúsító intézethez benyújtott minta az ajánlatkérő kibocsátott etalon színmintához viszonyítva - CIE színmérő rendszer szerinti - maximum  $\Delta E^*_{00} = 1,4$  (színtűrés tartomány) színelkülönbségi értéket mutathat.

A vizsgálatokat az alábbi paraméterek között kell végrehajtani:

- Mérőműszer: spektrofotométer
- Mérési geometria diffúz/8 fok
- Fényforrás: D65
- Megfigyelő: 10 fokos
- A vizsgálatokat a CIE színrendszerben kell végrehajtani.

A tanúsító intézeti vizsgálati jegyzőkönyvbe az ajánlattevő által tanúsító intézethez benyújtott minta mellé az ajánlatkérői pecséttel ellátott, az ajánlatkérő által kiadott mintát is be kell csatolni, amely mintákat a tanúsító intézetnek is el kell látnia a saját pecsétjével.



## BESZERZÉSI STRATÉGIA

---

# FÉRFI NYAKKENDŐ

### Tartalomjegyzék

1. Küllalakeírás
2. Gyártmányrajz-részlet
3. Felhasználandó anyagok, kellékek
4. Összeállítandó alkatrészek
5. Varrások alaki és méretjellemzői
6. Méretelőírások
7. Mintázat grafikája

- |              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 1. melléklet | Megjelenési kép            |
| 2. melléklet | Alapanyag színkövetelménye |


## 1. Küllalakeírás

Hagyományos, bélelt férfi nyakkendő, szőtt mintázatú Jacquard szövetből, tépőzáras toldásban. A nyakkendő biztonsági kivitelű, azaz tépőzárral bontható. Mintázata stilizált szárnyaskerekek beleszótt mintázata. A mintázat színe Sárga, Kék alapon.



## BESZERZÉSI STRATÉGIA

### 2. Gyártmányrajz részlet

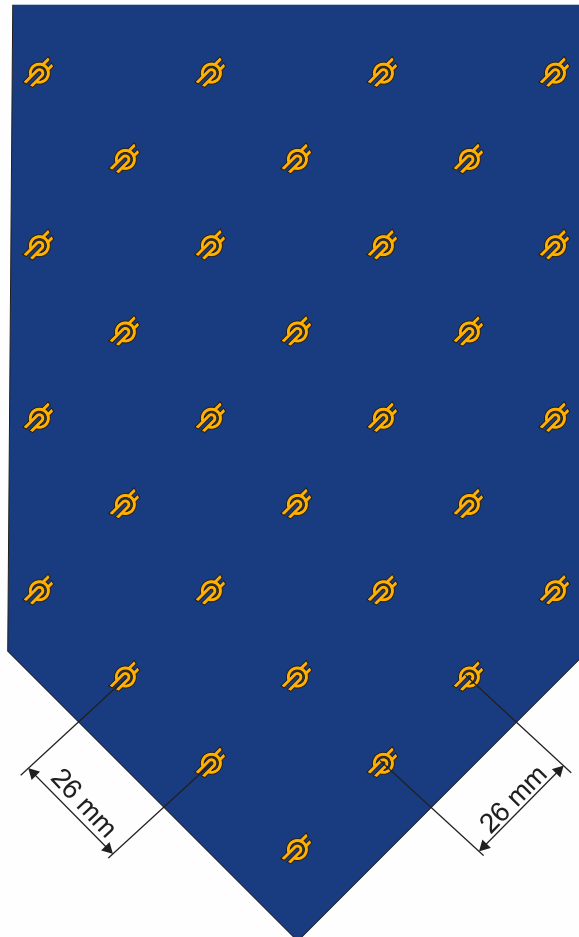

### 3. Felhasználandó anyagok

Anyag megnevezése	Előírások
<b>Alapanyag</b> területi sűrűség: szövés: szín1 (alap): szín2 (mintázat):	100% Poliészter, /MSZ 13560-2:1989/ 140-150g/m <sup>2</sup> /MSZ ISO 3801:1993 5.sz.módszer/ Jacquard szövés, a minta szerint Kék, a minta szerint Sárga, a minta szerint
<b>Selyem típusú bélésszövet</b> szín:	Poliészter, Kék, alapanyag színével harmonizáló

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. Postacím: 1426 Budapest, Pf. 98.  
A Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság CG. 01-10042272

E-mail: szalaizsolt@mav.hu



## BESZERZÉSI STRATÉGIA

<b>Közbélés</b>	közbélés szín: Fehér, vagy fekete
<b>Tépőzár</b>	2,5 cm széles, 3,5 cm hosszú szín: Kék, az alapanyag színével harmonizáló
<b>Varrócérna</b>	100% Poliészter, Nm 120 dtex szín: Kék, az alapanyag színével megegyező, vagy egységesen egy árnyalattal sötétebb
<b>Kombináltcímke*</b>	szövött címke, szőtt felirattal szín: Fekete címke, Fehér felirattal tartalma: alapanyag összetétel, kezelési jelképek**, gyártó neve gyártási év/hó helye: Nyakkendő kisvégén a fejelésbe fogatva.
<b>Ragasztós címke</b>	Papír matrica színe: Fehér, Fekete felirattal tartalma: termék megnevezése alapanyag összetétele gyártás éve/hó gyártó megnevezése a gyártói minőségellenőrzés jelölése helye: Nylon tasakra ragasztva
<b>Nylon nyakkendő tasak</b>	Műanyag, átlátszó, nyomás nélküli, nylon nyakkendőtasak
* A kombinált címkén az adatokat az előírt kezelést tűrő módon kell feltüntetni (szövött vagy nyomásos technológiával).	
** A kezelési jelképsor összeállítását a MSZ ISO 3758:2005 szerint kérjük.	

#### 4. Összeállítandó alkatrészek

Anyag megnevezése	Alkatrész
alapanyag	nagyfej rész
	középtoldalás
	kisfej rész
selyembélés	nagyfej rész
	kisfej rész
közbélés	egész rész





## BESZERZÉSI STRATÉGIA

### 5. Varrások alaki és méretjellemzői

<b>Varrásszélességek:</b>	toldások: 1 cm fejelés: 0,7 cm bélelés: 1-1,5 cm
<b>Öltéstípusok:</b>	alkatrész készítés (toldás-fejelés): huroköltés bélelés: fércelőltés ringlizés: kézi öltés (a nyakkendő kis- és nagy fejénél lévő összerögzítő varrat)
<b>Öltések:</b>	Huroköltés 20-25 ö/10 cm. Fércöltés 6 ö/10 cm

### 6. Méretelőírások

<b>Hossza:</b>	144 cm	+/- 1 cm
<b>Nagyfej szélesség:</b>	8 cm	+/- 0,5 cm

### 7. Mintázat grafikája

Szín: Sárga, a minta szerint  
Méret: 4 mm magas és 7 mm széles






## BESZERZÉSI STRATÉGIA

---

1. melléklet

### Megjelenési kép

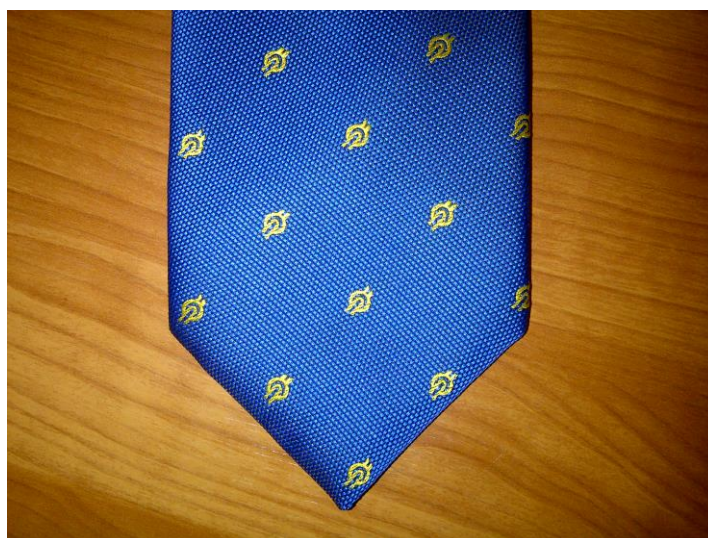

**MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK**  
**ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. Postacím: 1426 Budapest, Pf. 98.  
A Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság CG. 01-10042272

E-mail: [szalaizsolt@mav.hu](mailto:szalaizsolt@mav.hu)



## BESZERZÉSI STRATÉGIA

---

2. melléklet

### Alapanyag színkövetelménye

A termék színét és színtűrését az ajánlatkérő által ajánlattétel időszakában kiadott mintához (színmintához) képest kell bevizsgálatni.

Az ajánlattevő által tanúsító intézethez benyújtott minta az ajánlatkérő kibocsátott etalon színmintához viszonyítva - CIE színmérő rendszer szerinti - maximum  $\Delta E^*_{00} = 1,4$  (színtűrés tartomány) színkülönbségi értéket mutathat.

A vizsgálatokat az alábbi paraméterek között kell végrehajtani:

- Mérőműszer: spektrofotométer
- Mérési geometria diffúz/8 fok
- Fényforrás: D65
- Megfigyelő: 10 fokos
- A vizsgálatokat a CIE színrendszerben kell végrehajtani.

A tanúsító intézeti vizsgálati jegyzőkönyvbe az ajánlattevő által tanúsító intézethez benyújtott minta mellé az ajánlatkérői pecséttel ellátott, az ajánlatkérő által kiadott mintát is be kell csatolni, amely mintákat a tanúsító intézetnek is el kell látnia a saját pecsétjével.