

JELMAGYARÁZAT: A tervlapon alkalmazott tervjelek a jobb láthatóság érdekében nem lépték helyesek!

- AWEX LPS Központi akkumulátoros tápegység
4 x 3A kimenő kártyával 18 db 12V 7,2 Ah
akkumulátorral 1 óra áthidalási idővel
- Meglévő-megmaradó 300 mm-es kábeltálca
- Tervezett OBO LTS 50 FT (50x50) lámpatartó sín a csarnok
antipánik és általános világítás lámpa csoportok tartózása
és áramköri kábelei számára, + 9,5 méter magasan szerelve.
- L1


DMLS HB-22 250W indukciós csarnok világító lámpatest.
- XX-X/X

Áramkör rövid megnevezése - áramköri azonosító / lámpatest száma
- L2

IBV 771114 T5 IP 65 14W-os fénycsőves antipánik lámpatest. (26 db)
- L3

AWEX Hélios CB/CBS tip. 2W LED készletli üzemű
menekülési irány mutató lámpa matricázva (34 db)
- L4

AWEX Hélios CB/CBS tip. 2W LED állandó üzemű menekülési
irány mutató lámpa matricázva (5 db)
- Tervezett N2XH-J E30 3 x 1,5 mm² 30 perces tűzállóságú kiskábel
TV-1 és TV-2 áramkörök szerinti L2 lámpatestek számára
- Tervezett N2XH-O E30 2 x 1,5 mm² 30 perces tűzállóságú kiskábel
TV-3 áramkör szerinti L3 lámpatestek számára
- Tervezett N2XH-O E30 2 x 1,5 mm² 30 perces tűzállóságú kiskábel
TV-4 áramkör szerinti L4 lámpatestek számára

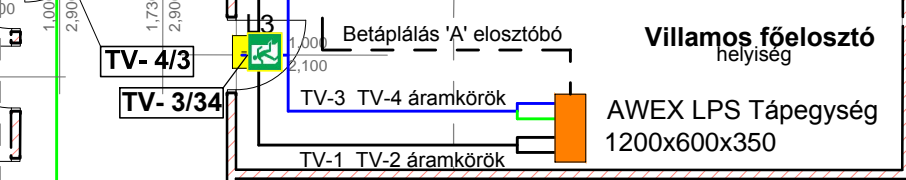

CSOMOR TAMÁS Ev. H-1182 Budapest, Torda u. 4. Tel: +36 (30) 418 4973 e-mail:csomort.et@gmail.com			
Munka megnevezése:	Pécsbánya csarnok világítás felújításának tervezése	Rajzsám:	TV
Építető:	MAV- Zrt. 1087 Budapest, Kónyos Kálmán Krt. 54-60.	Méretarány:	1:100
Építés helye:	7630 Pécsbánya Mohácsi út 48. JBI Kocsijavító telephely Hrsz: 41272/13	Datum:	2019. 12. 07.
Munkaadó megnevezése:	Tartalék világítás	Tervező:	Csomor Tamás V-01-64376