



Érintésvédelem módja: Nullázás (TN-S) 3P + N + PE ~ 50 Hz 400/230 V

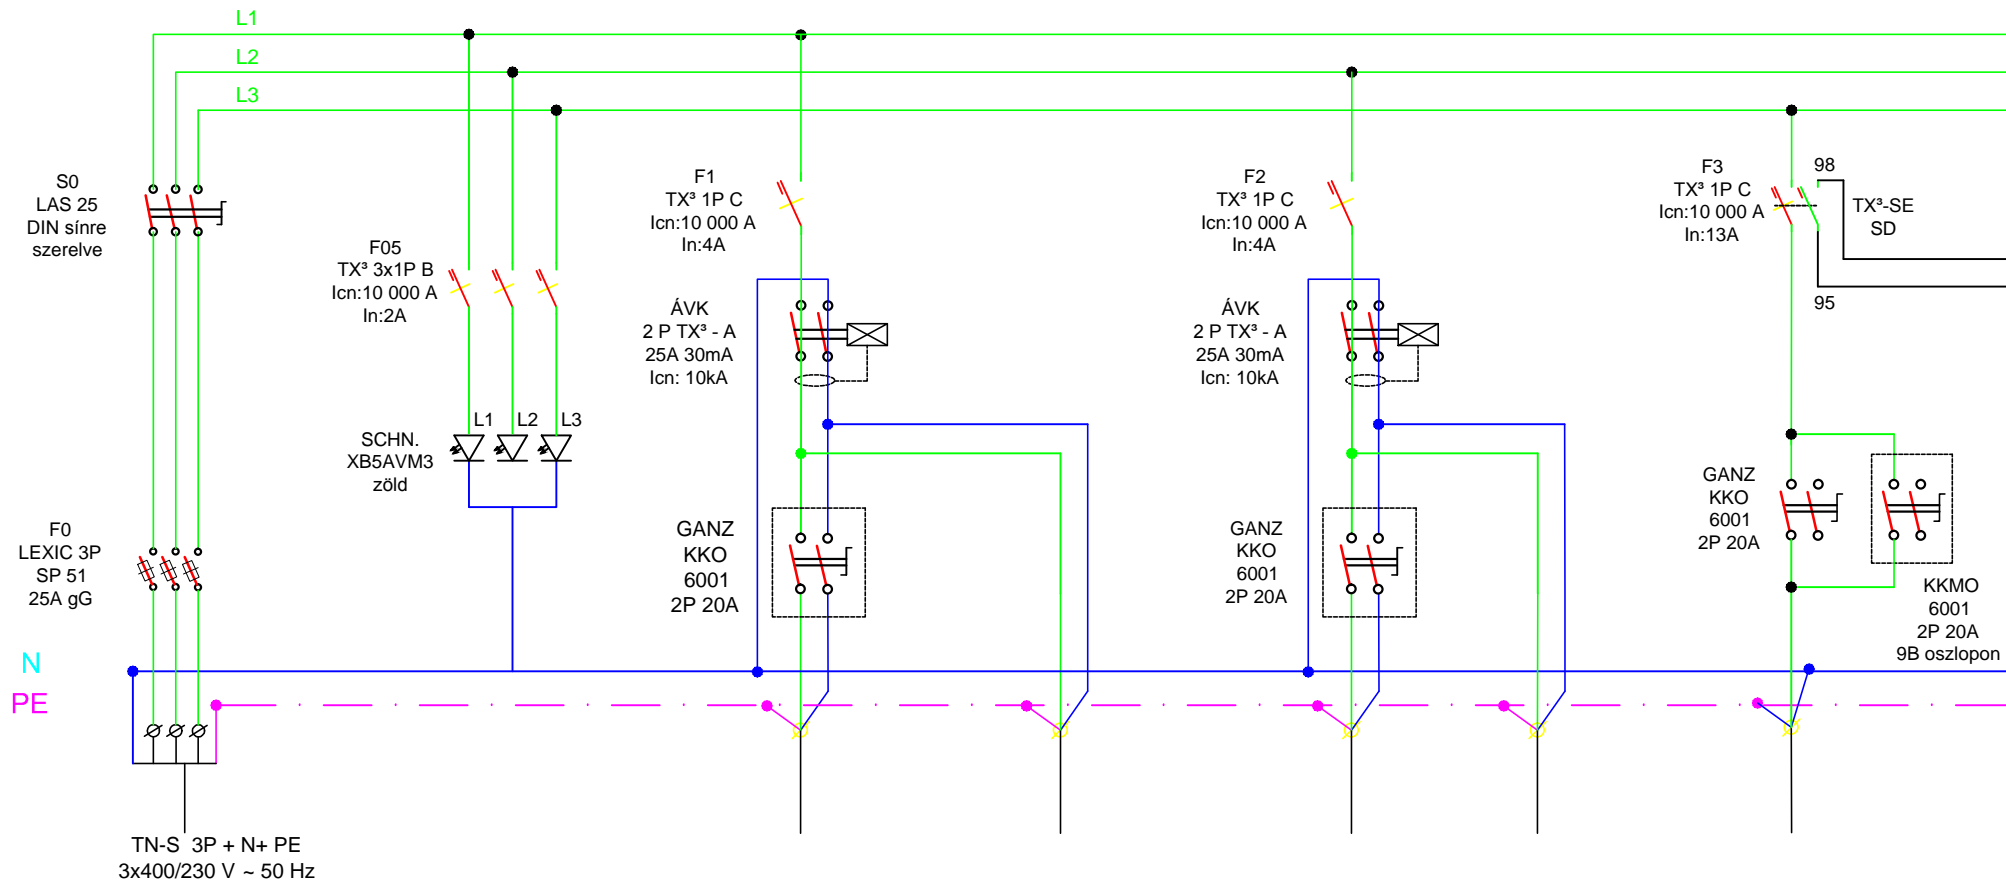


| ÁRAMKÖRI JELE | 00 | 01 | AV-B/I.1 | AV-B/I.1 | AV-B/I.2 | AV-B/I.2 | TÁV-B/I.1 |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|
| MEGNEVEZÉS | BETÁPLÁLÁS | FESZÜLTSG JELZÉS | AKNA VILÁGÍTÁS | AKNA TARTALÉK VILÁGÍTÁS | AKNA VILÁGÍTÁS | AKNA TARTALÉK VILÁGÍTÁS | ÁLTALÁNOS VILÁGÍTÁS |
| TELJESÍTMÉNY Be/Ei [W] | 13500 | - | 300 | 75 | 300 | 75 | 2250 |
| ÜZEMI ÁRAM [A] | 21,7 | - | 1,45 | 0,36 | 1,45 | 0,36 | 10,98 |
| KÁBEL TÍPUSA | NYM-J | | NYM-J | NYM-J | NYM-J | NYM-J | NYM-J |
| KERESZTMET mm²] | 5 x 6 | | 3 X 1,5 | 3 X 1,5 | 3 X 1,5 | 3 X 1,5 | 3 x 1,5 |

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------|---------|
| Készítette: CSOMOR TAMÁS EV. 1182 Budapest Torda u. 4. csomort.et@gmail.com | Építés helye: 7630 Pécsbánya Mohácsi út 48. JBI Kocsijavító telephely Hrsz: 41272/13 | | Építettő: MÁV Zrt. 1087 Budapest, KönyvesKálmán Krt. 54-60. | | | Rajkszám: VEB | |
| | Munka megnevezése: Pécsbánya csarnok világítás felújításának tervezése | | Munkarész: "B" világításielosztó áramút rajz | | Tervező: Csomor Tamás V-01-64376 | Készült: 2019. 12. | 3/1 lap |

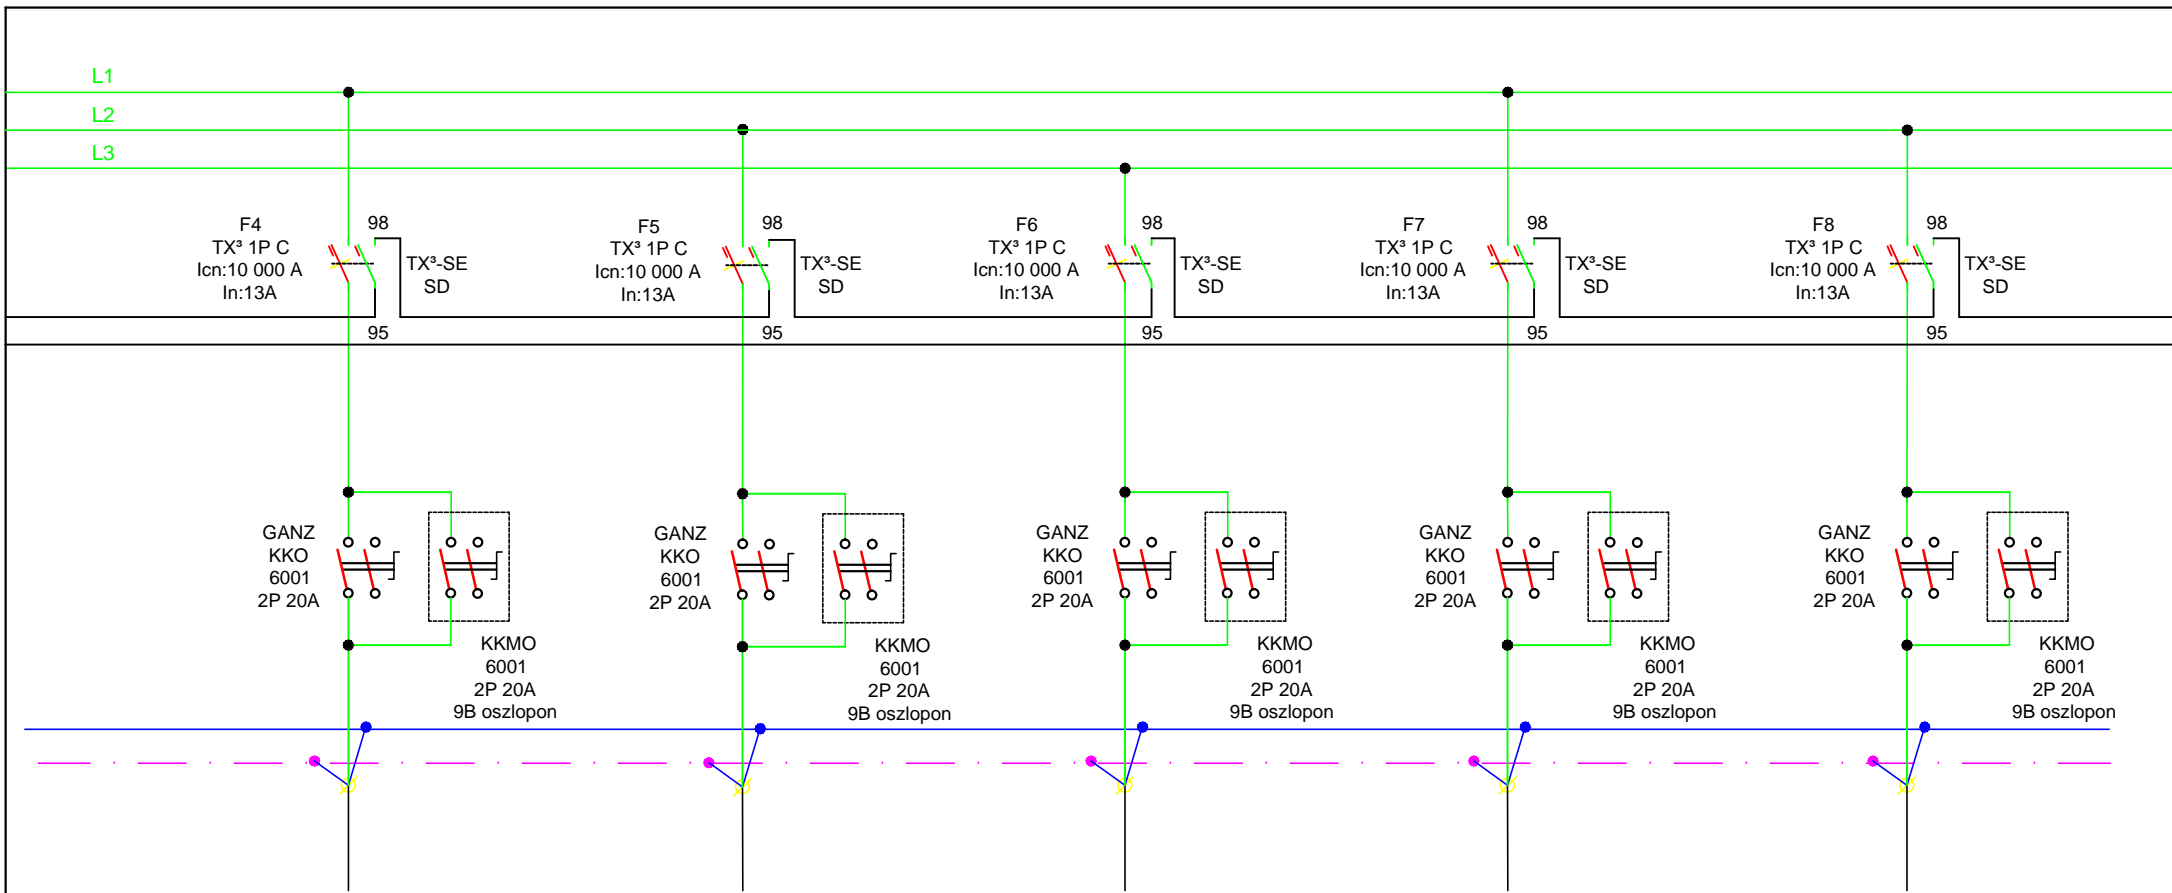

| ÁRAMKÖRI JELE | TÁV-B/1.2 | TÁV-B/2.1 | TÁV-B/2.2 | TÁV-B/3.1 | TÁV-B/3.2 |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| MEGNEVEZÉS | ÁLTALÁNOS VILÁGÍTÁS | ÁLTALÁNOS VILÁGÍTÁS | ÁLTALÁNOS VILÁGÍTÁS | ÁLTALÁNOS VILÁGÍTÁS | ÁLTALÁNOS VILÁGÍTÁS |
| TELJESÍTMÉNY [W] | 2000 | 2250 | 2000 | 2250 | 2000 |
| ÜZEMI ÁRAM [A] | 9,76 | 10,98 | 9,76 | 10,98 | 9,76 |
| KÁBEL TÍPUSA | NYM-J | NYM-J | NYM-J | NYM-J | NYM-J |
| KERESZTMET [mm²] | 3 x 1,5 | 3 x1,5 | 3 x1,5 | 3 x1,5 | 3 x1,5 |

| | | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------|------------------|
| Készítette: CSOMOR TAMÁS EV. 1182 Budapest Torda u. 4. csomort.et@gmail.com | Építés helye: 7630 Pécsbánya Mohácsi út 48. JBI Kocsijavító telephely Hrsz: 41272/13 | | Építető: MÁV Zrt. 1087 Budapest, KönyvesKálmán Krt. 54-60. | | Rajzszám: VEB |
| | Munka megnevezése: Pécsbánya csarnok világítás felújításának tervezése | Munkarész: "B" világításielosztó áramút rajz | Tervező: Csomor Tamás V-01-64376 | Készült: 2019. 12. | 3/2 lap |

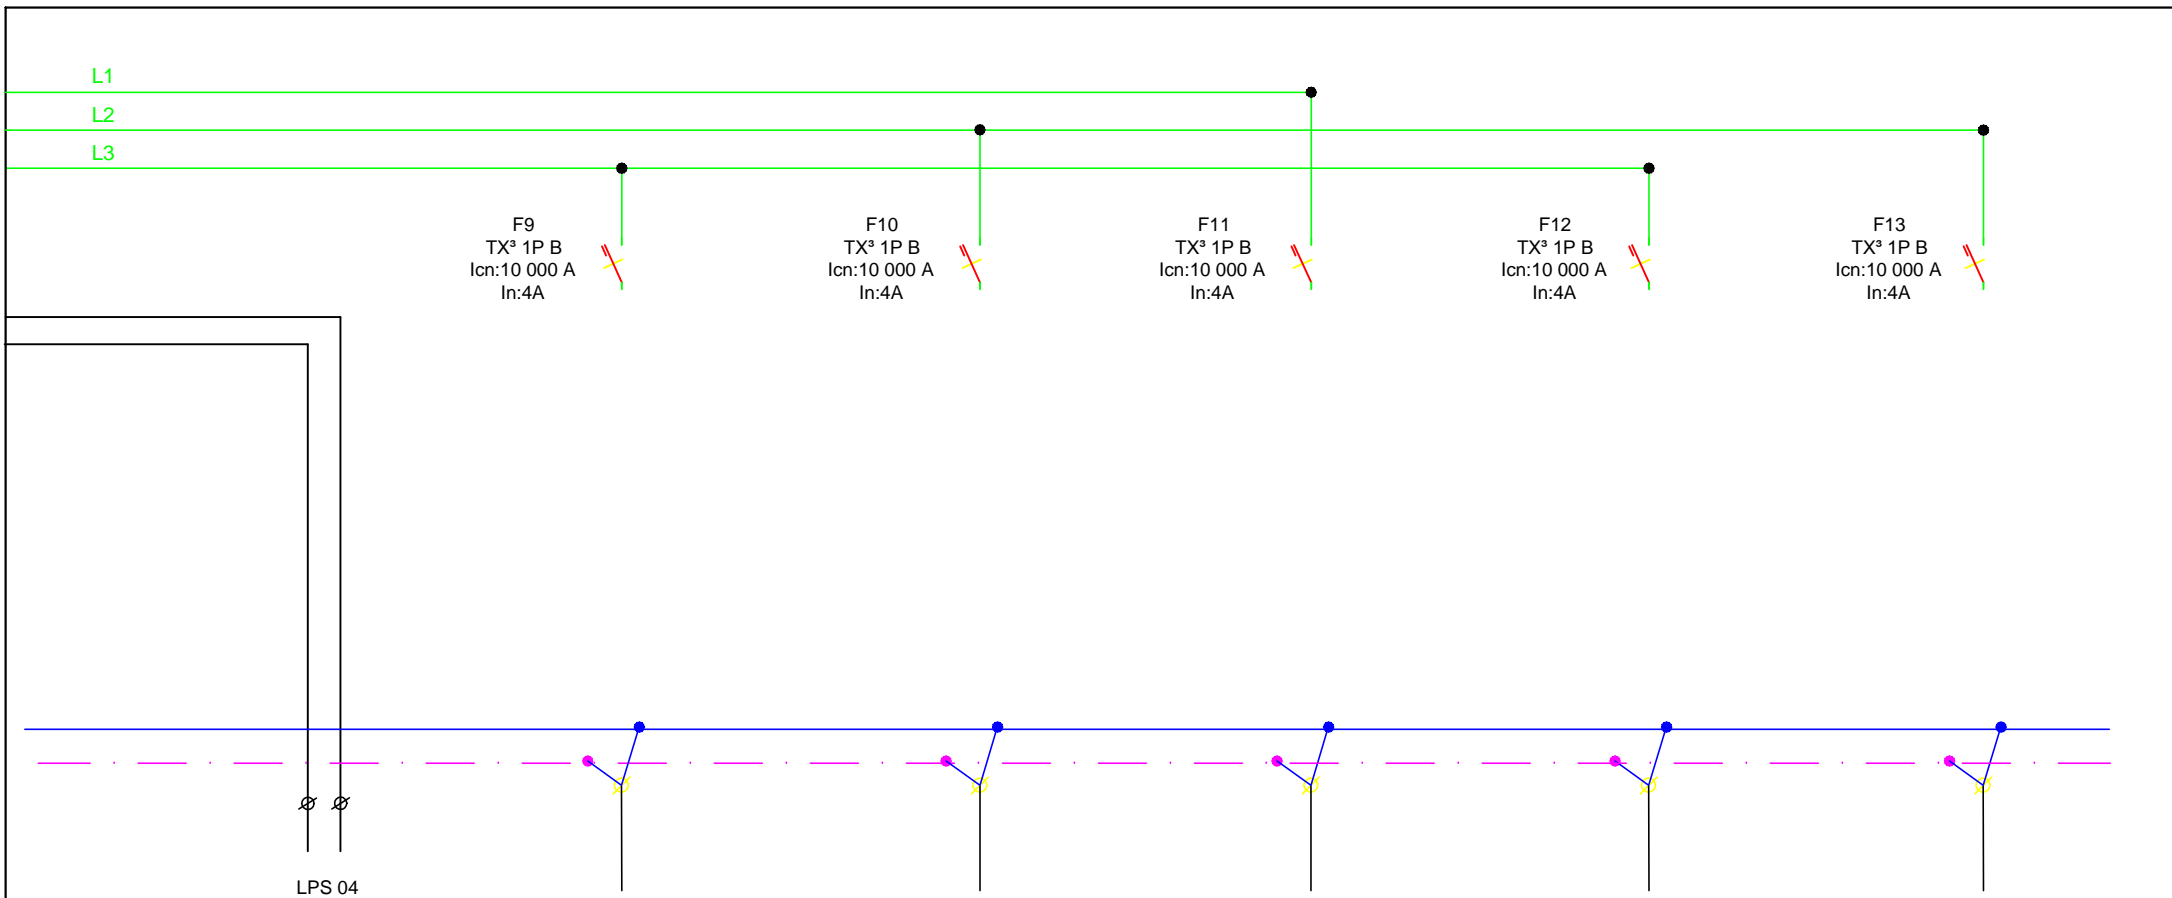

| ÁRAMKÖRI JELE | VEZÉRLÉS | TARTALÉK | TARTALÉK | TARTALÉK | TARTALÉK | TARTALÉK |
|--|---------------------|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------|
| MEGNEVEZÉS | LPS LS-230 VEZÉRLÉS | | | | | |
| TELJESÍTMÉNY [W] | - | | | | | |
| ÜZEMI ÁRAM [A] | - | | | | | |
| KÁBEL TÍPUSA | YSLY-0B | | | | | |
| KERESZTMET [mm²] | 2 X 1 | | | | | |
| Készítette: CSOMOR TAMÁS EV. 1182 Budapest Torda u. 4. csomort.et@gmail.com | | Építés helye: 7630 Pécsbánya Mohácsi út 48. JBI Kocsijavító telephely Hrsz: 41272/13 | | Építettő: MÁV Zrt. 1087 Budapest, KönyvesKálmán Krt. 54-60. | | Rajzszám: VEB |
| | | Munka megnevezése: Pécsbánya csarnok világítás felújításának tervezése | Munkarész: "B" világításielosztó áramút rajz | | Tervező: Csomor Tamás V-01-64376 | Készült: 2019. 12. |
| | | | | | | 3/3 lap |