



Érintésvédelem módja: Nullázás (TN-S) 3P + N + PE ~ 50 Hz 400/230 V

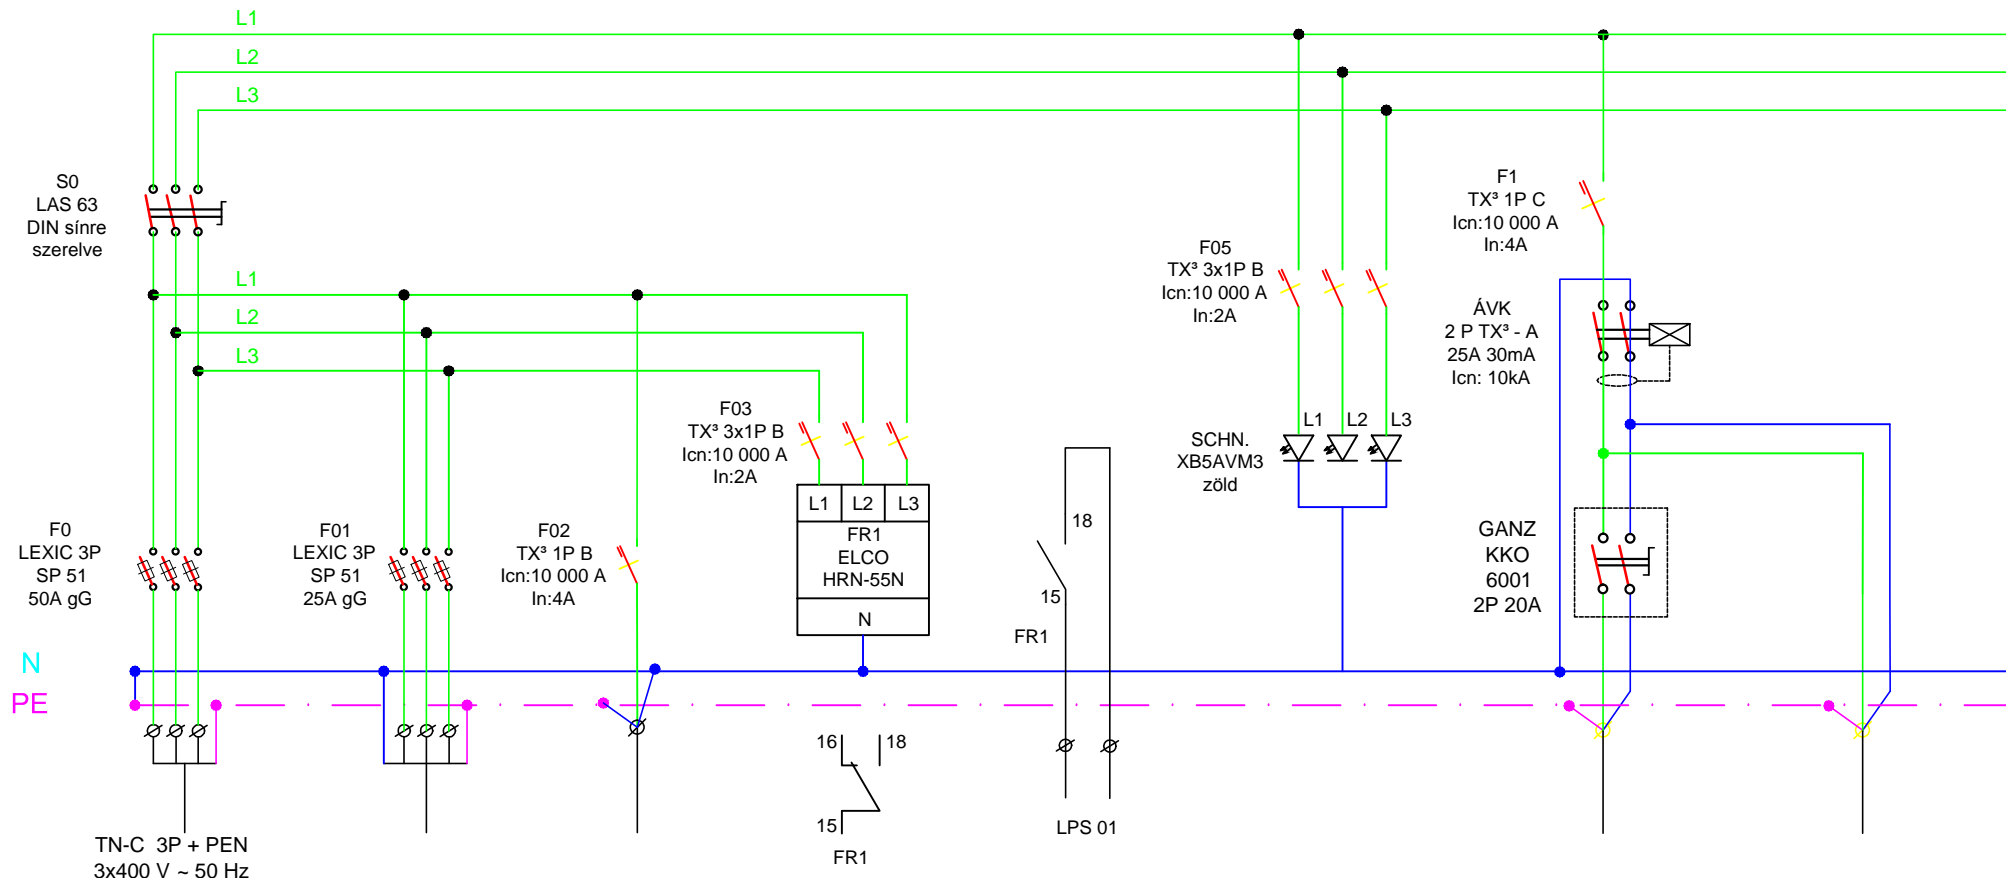


ÁRAMKÖRI JELE	00	01	02	03	04	05	AV-A/III.1	ATV-A/III.1
MEGNEVEZÉS	BETÁPLÁLÁS	"B" ELOSZTÓ BETÁPLÁLÁS	LPS - BST akkutöltő	FESZÜLTSG FIGYELÉS	LPS CM-NET VEZÉRLÉS	FESZÜLTSG JELZÉS	AKNA VILÁGÍTÁS	AKNA TARTALÉK VILÁGÍTÁS
TELJESÍTMÉNY Be/Ei [W]	27000	13500	430	-	-	-	300	75
ÜZEMI ÁRAM [A]	43,5	21,7	1,86	-	-	-	1,45	0,36
KÁBEL TÍPUSA	NYO-O	NYM-J	NYM-J		YSLY-0B		NYM-J	NYM-J
KERESZTMET [mm²]	4 x 16	5 x 6	3 x 1,5		2 X 1		3 X 1,5	3 X 1,5
Készítette: CSOMOR TAMÁS EV. 1182 Budapest Torda u. 4. csomort.et@gmail.com		Építés helye: 7630 Pécsbánya Mohácsi út 48. JBI Kocsijavító telephely Hrsz: 41272/13			Építettő: MÁV Zrt. 1087 Budapest, KönyvesKálmán Krt. 54-60.			Rajzszám: VEA
Munka megnevezése: Pécsbánya csarnok világítás felújításának tervezése			Munkarész: "A" világításielosztó áramút rajz			Tervező: Csomor Tamás V-01-64376	Készült: 2019. 12.	3/1 lap

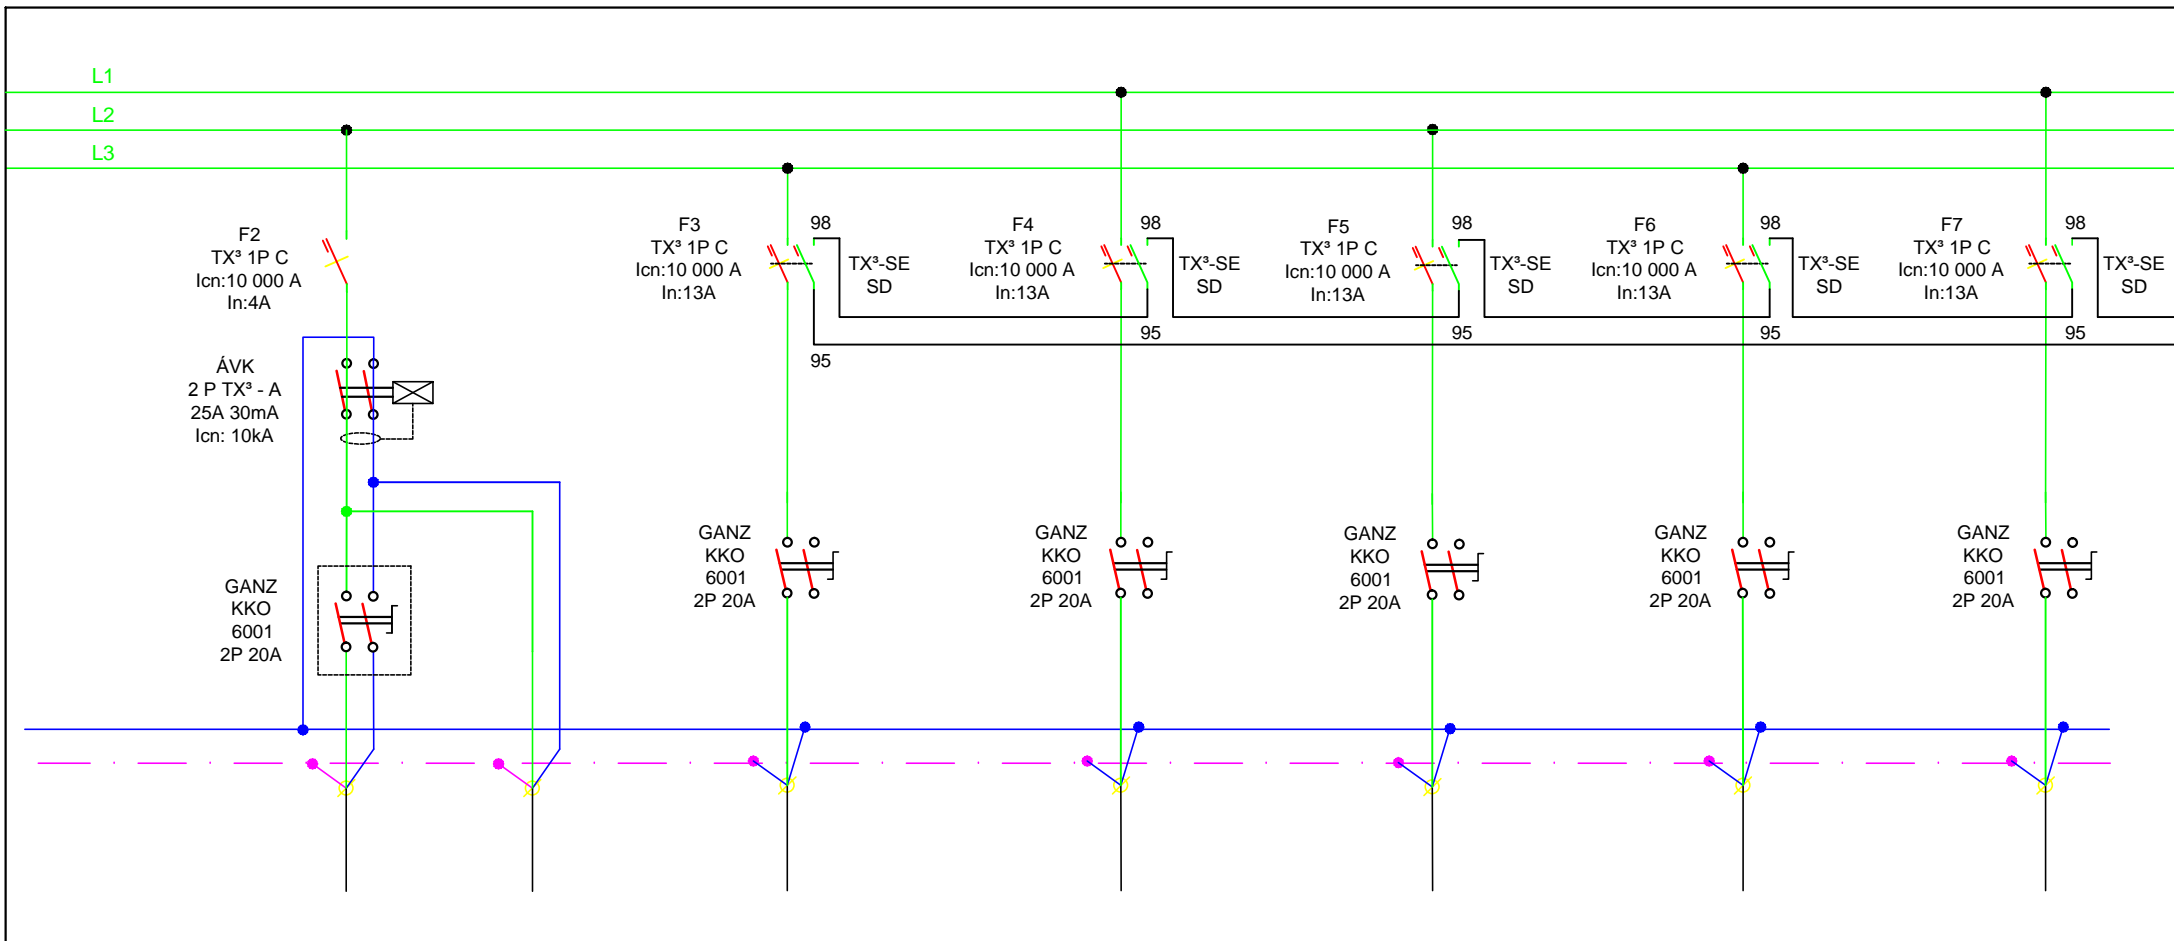

ÁRAMKÖRI JELE	AV-A/III.2	ATV-A/III.2	TÁV-A/1.1	TÁV-A/1.2	TÁV-A/2.1	TÁV-A/2.2	TÁV-A/3.1
MEGNEVEZÉS	AKNA VILÁGÍTÁS	AKNA TARTALÉK VILÁGÍTÁS	ÁLTALÁNOS VILÁGÍTÁS	ÁLTALÁNOS VILÁGÍTÁS	ÁLTALÁNOS VILÁGÍTÁS	ÁLTALÁNOS VILÁGÍTÁS	ÁLTALÁNOS VILÁGÍTÁS
TELJESÍTMÉNY [W]	300	75	2250	2000	2250	2000	2250
ÜZEMI ÁRAM [A]	1,45	0,36	10,98	9,76	10,98	9,76	10,98
KÁBEL TÍPUSA	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J
KERESZTMET [mm ²]	3 X 1,5	3 X 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x1,5	3 x1,5	3 x1,5

Készítette: CSOMOR TAMÁS EV. 1182 Budapest Torda u. 4. csomort.et@gmail.com	Építés helye: 7630 Pécsbánya Mohácsi út 48. JBI Kocsijavító telephely Hrsz: 41272/13			Építető: MÁV Zrt. 1087 Budapest, KönyvesKálmán Krt. 54-60.			Rajzszám: VEA
	Munka megnevezése: Pécsbánya csarnok világítás felújításának tervezése		Munkarész: "A" világításielosztó áramút rajz		Tervező: Csomor Tamás V-01-64376	Készült: 2019. 12.	3/2 lap

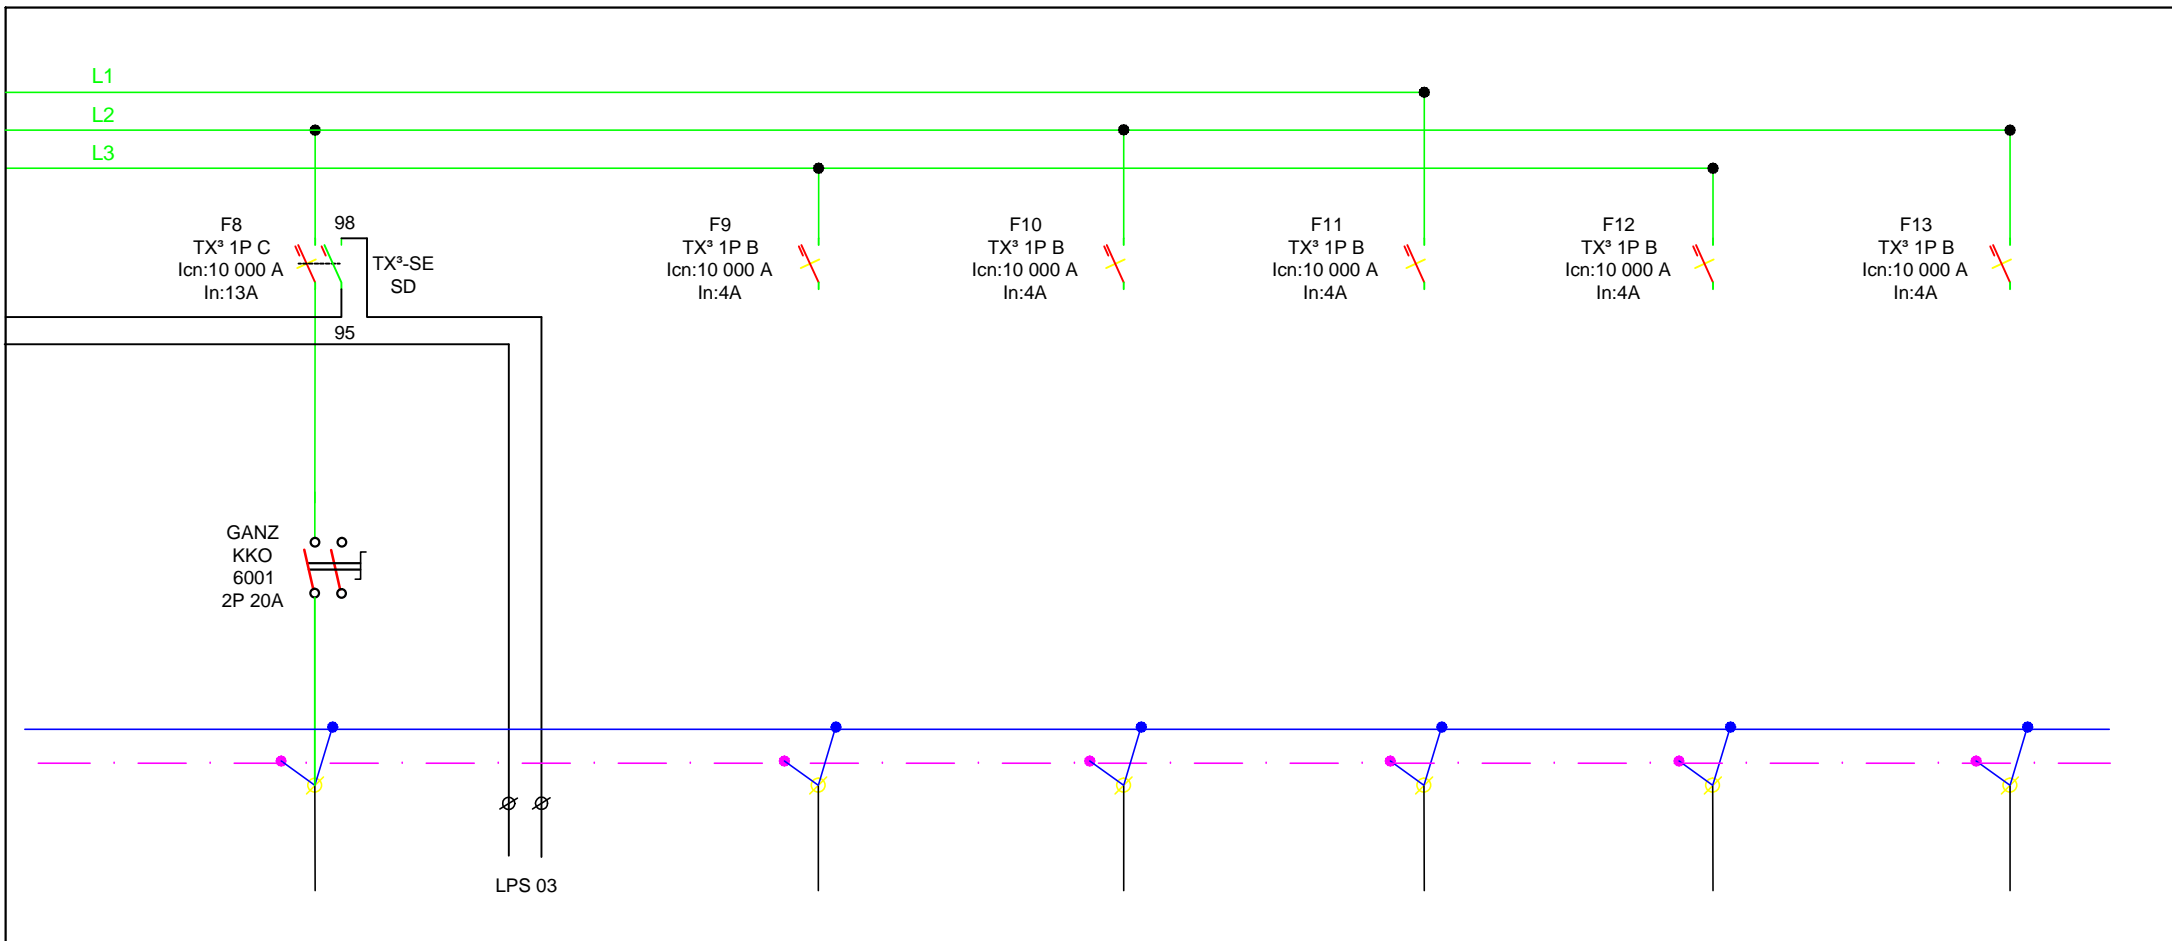

ÁRAMKÖRI JELE	TÁV-A/3.2	VEZÉRLÉS	TARTALÉK	TARTALÉK	TARTALÉK	TARTALÉK	TARTALÉK
MEGNEVEZÉS	ÁLTALÁNOS VILÁGÍTÁS	LPS LS-230 VEZÉRLÉS					
TELJESÍTMÉNY [W]	2000	-					
ÜZEMI ÁRAM [A]	9,76	-					
KÁBEL TÍPUSA	NYM-J	YSLY-0B					
KERESZTMET [mm²]	3 x1,5	2 X 1					
Készítette: CSOMOR TAMÁS EV. 1182 Budapest Torda u. 4. csomort.et@gmail.com		Építés helye: 7630 Pécsbánya Mohácsi út 48. JBI Kocsijavító telephely Hrsz: 41272/13		Építettő: MÁV Zrt. 1087 Budapest, KönyvesKálmán Krt. 54-60.			Rajzszám: VEA
Munka megnevezése: Pécsbánya csarnok világítás felújításának tervezése			Munkarész: "A" világításielosztó áramút rajz		Tervező: Csomor Tamás V-01-64376	Készült: 2019. 12.	3/3 lap